



PROVINCIA DI CAGLIARI-PROVINCIA DE CASTEDDU

Assessorato alle Politiche Energetiche, Ambientali ed Economia Verde

Settore Ecologia e Polizia Provinciale

UNITA' GEST. RIFIUTI E INFR. AMBIENTALI

11 5 MAG 2015

Prot. n° 25464 USECPC

Alla Soc. Ecoserdiana SpA
via dell'Artigianato - 09122 Cagliari
ecoserdiana@legalmail.it

Comune di Serdiana
comune.serdiana@pec.it

Ass.to Reg.le Difesa Ambiente
Servizio Tutela dell'Atmosfera e del Territorio
via Roma, 80 - 09100 Cagliari
difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it

Ass.to Reg.le Difesa Ambiente
Servizio SAVI - coordinamento IPPC
via Roma, 80 - 09100 Cagliari
difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it

All'ARPAS Dipartimento Provinciale CA
v.le Ciusa, 6 - 09131 Cagliari
dipartimento.ca@pec.arpa.sardegna.it

ASL n. 8 Dip.to di Prevenzione
via Romagna, 16 - Pad. D 09127 Cagliari
dipartimento.prevenzione@pec.asicagliari.it

e, p.c. Al Corpo di Polizia Provinciale di Cagliari
SEDE

“ Alla Reg. Carabinieri Sardegna
Nucleo Operativo Ecologico - Ariosto, 24 - Cagliari
sca37472@pec.carabinieri.it

“ Alla Guardia di Finanza - Stazione Navale Cagliari
loc. Porto Canale sn - 09123 Cagliari
ca1030000p@pec.gdf.it

Oggetto: Nulla Osta variante non sostanziale dell'attività di attività cat. **IPPC 5.4** dell'allegato VIII alla Parte seconda del D.Lgs. 152/06 smi, espletata in un preesistente complesso IPPC ubicato in territorio comunale di **Serdiana**, di titolarità della **Soc. Ecoserdiana SpA**
art. 29 nonies D.Lgs. 152/06 smi



Visto il **D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 smi**, concernente procedure per il rilascio e la modificazione delle Autorizzazioni Integrate Ambientali, nonché disciplina normativa in materia di gestione rifiuti e di bonifica dei siti inquinati;

Visto l'art. **29-quater, comma 11** del **D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 smi**, inerente individuazione delle autorizzazioni sostituite dalla Autorizzazione Integrata Ambientale secondo le modalità e gli effetti previsti dalle relative norme settoriali;

Visto l'art. **29-nonies** del **D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 smi**, recante disposizioni relative alla modifica degli impianti IPPC;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. **65 del 21.04.2011**, inerente Autorizzazione Integrata Ambientale relativa all'esercizio dell'attività individuata al codice **IPPC 5.4 (discarica)** dell'allegato VIII alla Parte seconda del D.Lgs. 152/06 smi, espletata in un preesistente insediamento ubicato in territorio comunale di **Serdiana** di titolarità della **Soc. Ecoserdiana SpA**;

Vista l'istanza presentata dalla Società individuata in premessa, finalizzata alla variazione dell'attività esistente mediante la realizzazione di due distinti interventi consistenti in: **a) Realizzazione area Caratterizzazione pre-conferimento;** **b) Ridimensionamento idraulico sistema regimazione acque meteoriche modulo esaurito n. 1**

Ritenuto che, la richiesta d'integrazione pervenuta non ricada fra le fattispecie di "modifica sostanziale" così come definite all'art. 5, comma 1, lett. I-bis) del D.Lgs. 152/06 smi e disciplinate dall'art. 29-nonies del medesimo testo normativo;

Restando inalterate tutte le ulteriori modalità gestionali e condizioni tecnico-prescrittive già determinate, in ordine al processo produttivo, dalla originaria Autorizzazione Integrata Ambientale emessa con **Det. Dir. n. 65 del 21.04.2011**;

Acquisita la **Relazione Istruttoria** del 13 Maggio 2015 (*allegata alla presente*), mediante la quale il competente Ufficio Provinciale ha qualificato l'intervento proposto, quale **variazione non sostanziale** delle modalità gestionali dell'attività individuata al codice **IPPC 5.4 (discarica)** dell'allegato VIII alla Parte seconda del D.Lgs. 152/06 smi, espletata in un preesistente insediamento ubicato in territorio comunale di **Serdiana** di titolarità della **Soc. Ecoserdiana SpA** e, pertanto, ha proposto l'adozione di apposita **NULLA - OSTA** da redigersi ai sensi del citato art. **29-nonies** del **D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 smi**

si ritiene che nulla osti:

alla modificazione delle caratteristiche dell'esistente complesso IPPC individuato in premessa, mediante la realizzazione degli interventi modificativi proposti, consistenti in: **a) Realizzazione area di Caratterizzazione pre-conferimento;** **b) Ridimensionamento idraulico del sistema di regimazione delle acque meteoriche del modulo esaurito n. 1**, secondo le specifiche tecnico-gestionali previste dalla documentazione tecnica depositata agli atti dell'Ufficio precedente.

La Società Titolare del complesso IPPC nella gestione del medesimo, dovrà comunque attenersi a quanto riportato nella Autorizzazione Integrata Ambientale originariamente emessa con **Det. Dir. n. 65 del 21.04.2011**, della quale il presente nulla osta costituisce appendice; l'esercizio dell'**Area di Caratterizzazione** oggetto di variante, dovrà inoltre essere conformato alle ulteriori indicazioni aventi carattere prescrittivo contenute nella allegata **Relazione Istruttoria** del 13 Maggio 2015

Il presente nulla osta è inviato, per le necessarie verifiche, al Comune di Serdiana, alla RAS – Servizio Tutela dell'atmosfera e del Territorio, alla ASL ed al Dipartimento ARPAS territorialmente competenti, nonché agli organi competenti all'effettuazione di accertamenti in materia ambientale o comunque titolari di funzioni di Polizia Giudiziaria ex art. 57 C.P.P.



L'efficacia del presente nulla-osta è vincolata al versamento della tariffa dovuta per le istruttorie nei casi di modifiche non sostanziali, determinata, ai sensi dell'allegato III del Decreto Ministeriale del 24.04.2008, in Euro 2.000,00;

Il presente nulla-osta alla realizzazione dell'intervento richiesto, il quale dovrà comunque essere conforme alla documentazione tecnica depositata agli atti, **non sostituisce** ulteriori autorizzazioni, concessioni o altri provvedimenti di assenso comunque denominati, eventualmente necessari per la realizzazione dell'intervento stesso.

Cagliari li, 14 Maggio 2015


Il Tecnico Incaricato

Istr. Dir. F. Balestrino




Il Resp. del Procedimento

(Funz. Ing. M. A. Badas)



Il Dirigente

(Ing. Michele Camoglio)

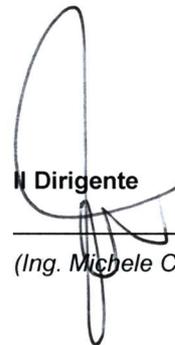



PROVINCIA DI CAGLIARI-PROVINCIA DE CASTEDDU

Assessorato alle Politiche Energetiche, Ambientali ed Economia Verde
Settore Ecologia e Polizia Provinciale
UNITA' GEST. RIFIUTI E INFR. AMBIENTALI

RELAZIONE ISTRUTTORIA DEL 13 MAGGIO 2013 RELATIVA ALL'ISTANZA DI MODIFICA NON SOSTANZIALE DELLE MODALITA' GESTIONALI DI UN ESISTENTE COMPLESSO IPPC (AIA Det. Dir. 65/20111) SITO TERRITORIO COMUNALE DI SERDIANA (CA) DI TITOLARITA' DELLA SOC. ECOSERDIANA SPA

Tecnico Istruttore: Istr. Dir. Fabio Balestrino
Proponente: Soc. Ecoserdiana SpA
Attività esistente: cod. IPPC 5.4 discarica
Provvedimento: Autorizzazione Integrata Ambientale Det. Dir. n. 65 del 21.04.2011
Intervento richiesto: ampliamento dell'attività esistente mediante: a) Realizzazione area caratterizzazione pre-conferimento; b) Ridimensionamento idraulico sistema regimazione acque meteoriche modulo esaurito n. 1

PREMESSE ED IMPOSTAZIONE ISTRUTTORIA

In data 25.03.2015 con prot. 636/15/BC è pervenuta apposita istanza, avanzata dalla Soc. Ecoserdiana SpA, finalizzata alla modificazione non sostanziale delle modalità gestionali di una attività IPPC, categoria IPPC 5.4 dell'allegato VIII alla Parte seconda del D.Lgs. 152/06 s.m.i., espletata in un preesistente insediamento ubicato in territorio comunale di Serdiana preventivamente autorizzato con provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale emesso con Det. Dir. n. 65 del 21.04.2011; tale richiesta modificativa risulta finalizzata alla variazione dell'attività esistente mediante la realizzazione di due distinti interventi consistenti in: a) Realizzazione area caratterizzazione pre-conferimento; b) Ridimensionamento idraulico sistema regimazione acque meteoriche modulo esaurito n. 1. La verifica dei presupposti e dei requisiti richiesti è stata effettuata con specifico riferimento alla normativa vigente in materia di gestione dei rifiuti rappresentata dalla parte IV al D.Lgs. 03 aprile 2006 n. 152; alla Parte seconda dello stesso D.Lgs. 152/06 s.m.i. ed, in particolare, all'art. 29-nonies del medesimo decreto, inerente disposizioni relative alla modifica degli impianti IPPC.



DOCUMENTAZIONE PRODOTTA

- **Istanza di modifica sostanziale** avanzata ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/06 smi con nota prot. **636/15/BC** del **25.03.2015**;
- **Relazione Tecnica Gestionale** descrittiva degli interventi modificativi proposti;
- **Elaborati grafici** TAV.1, 2, 15.3;
- **Certificazioni di Qualità**;
- **Schede AIA** rielaborate e relativi allegati.

IDENTIFICAZIONE COMPLESSO IPPC

Gestore complesso IPPC: Soc. Ecoserdiana SpA

Sede: via dell'Artigianato, 6 - Cagliari

Ubicazione insediamento: territorio comunale di Serdiana;

Iscrizione CCIAA Cagliari: R.E.A. N° 135234 del 09/07/1986

INQUADRAMENTO DELL'ATTIVITA'

- tipo di intervento richiesto:


richiesta modificativa della **Det. Dir. n. 65 del 21.04.2011** e successive modificazioni finalizzata alla variazione dell'attività esistente mediante la realizzazione di due distinti interventi consistenti in: **a)** Realizzazione area caratterizzazione pre-conferimento; **b)** Ridimensionamento idraulico sistema regimazione acque meteoriche modulo esaurito n. 1

- sintesi caratteristiche interventi richiesti


a) Realizzazione area Caratterizzazione pre-conferimento

realizzazione area attrezzata e presidiata, destinata all'espletamento delle operazioni di **verifica pre-conferimento** dei rifiuti da destinare alle attività di smaltimento in discarica; l'implementazione di tale area, consente l'**accertamento di conformità** dei rifiuti medesimi, ai criteri di ammissibilità determinati ai sensi del **DM 27.09.2010**. L'istituzione dell'area stessa, peraltro **sostitutiva ed alternativa alla realizzazione del deposito preliminare (D15)** originariamente previsto dal pertinente provvedimento autorizzativo (*Det. Dir. 65/11*), ma non effettivamente realizzato, risulta possedere le seguenti caratteristiche costruttive: piattaforma in CLS di dimensioni in pianta pari a **40 m X 15 m**, impermeabilizzata mediante apposito **diaframma in HDPE**, nonché dotata di apposito **sistema di regimazione delle acque meteoriche** incidenti nell'area. I rifiuti destinati a tale settore di caratterizzazione, risulteranno raccolti in appositi sistemi di contenimento (*cassoni scarrabili coperti, contenitori chiusi, etc.*) idonei ad evitare fenomeni di dispersione eolica.



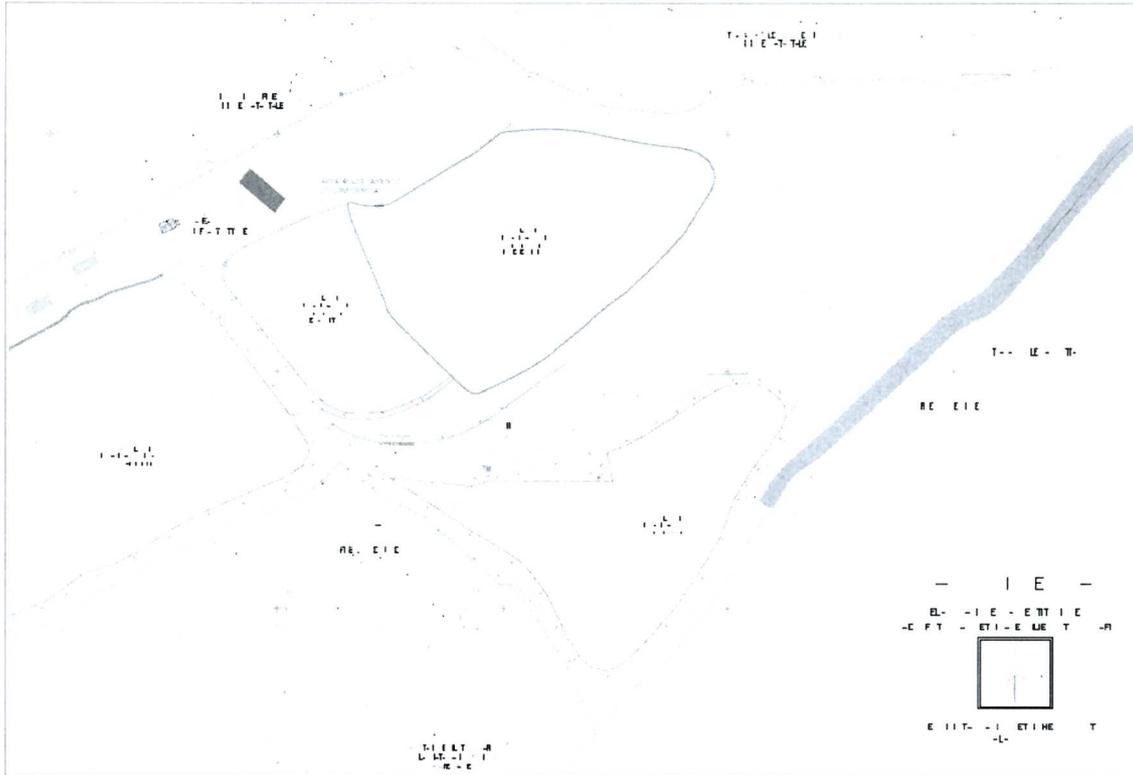


(Fig. 1 – localizzazione Area Caratterizzazione)

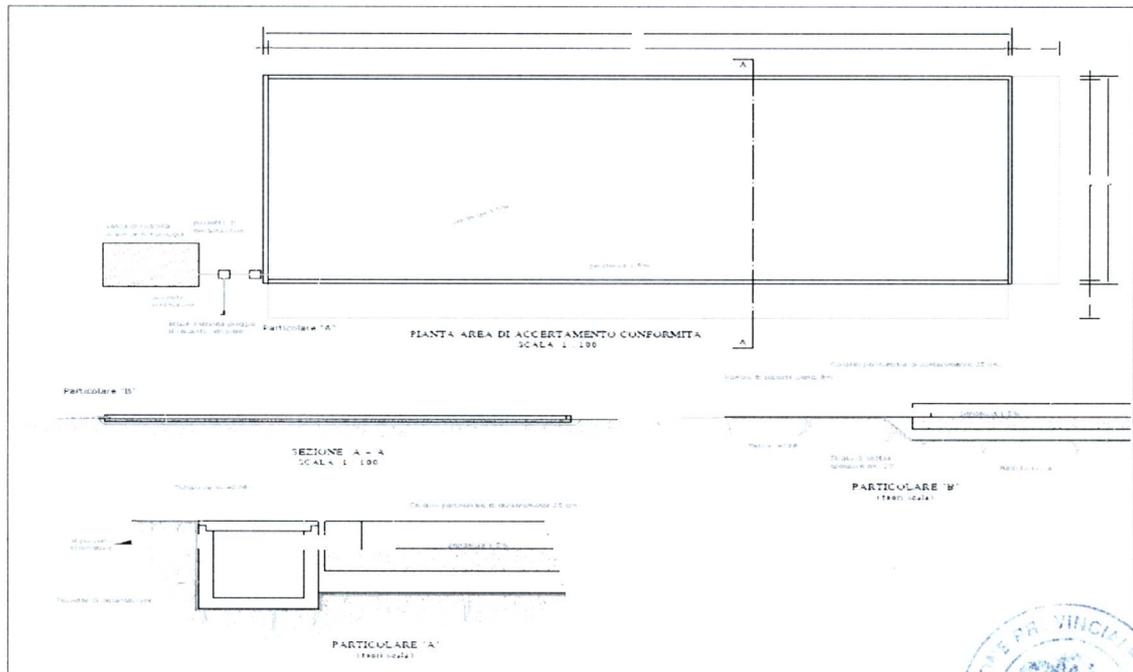

(Fig. 2 – particolari costruttivi Area Caratterizzazione)



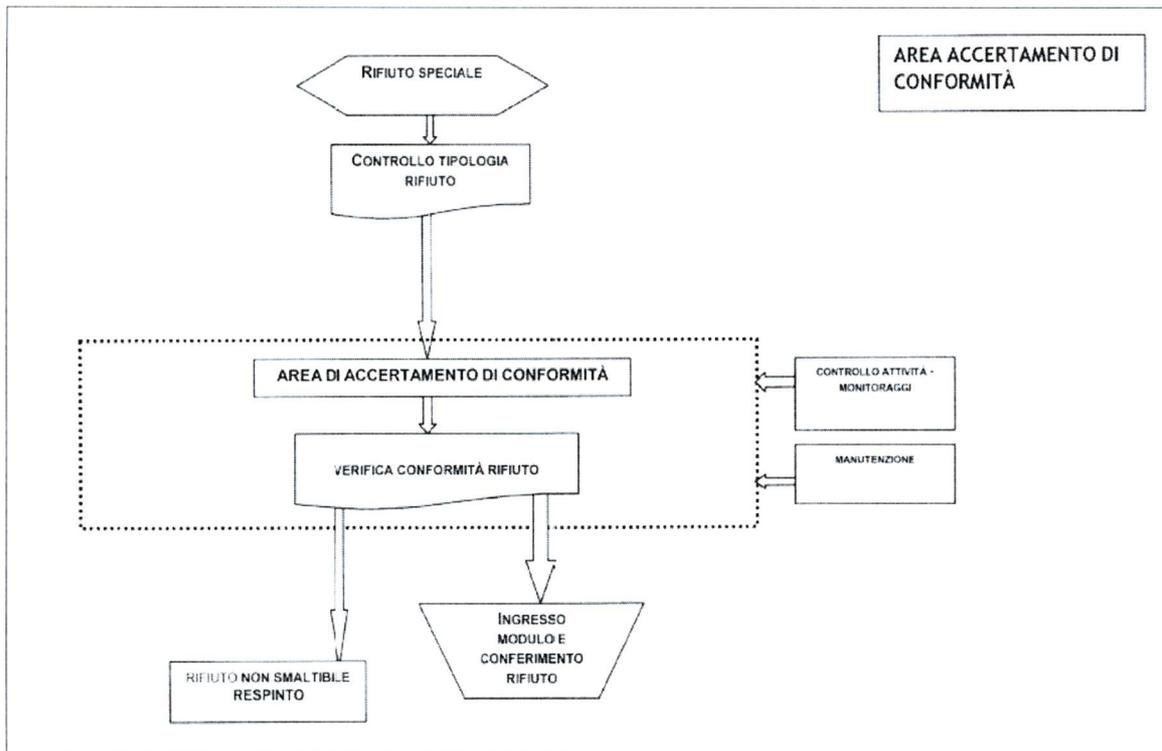

(Fig. 3 – Schema funzionale Area Caratterizzazione)

b) Ridimensionamento idraulico sistema regimazione acque meteoriche modulo esaurito n. 1

intervento consistente nel **ridimensionamento delle canalette perimetrali** destinate alla raccolta e regimazione delle acque meteoriche incidenti nell'area del modulo di conferimento denominato **RSI S'Arenaxiu** (modulo n. 1), preventivamente sottoposto ad operazioni di ricopertura finale. In particolare l'intervento modificativo proposto, risulta mirato all'**eliminazione di condotte chiuse interrate**, originariamente previste, soggette a frequenti occlusioni ed intasamenti.



(Fig. 3 – planimetria RSI s'Arenaxiu)



VALUTAZIONI CONCLUSIVE

Visto il **D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 s.m.i.**, concernente procedure per il rilascio e la modificazione delle Autorizzazioni Integrate Ambientali, nonché disciplina normativa in materia di gestione rifiuti e di bonifica dei siti inquinati;

Visto l'art. **29-quater, comma 11** del **D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 s.m.i.**, inerente individuazione delle autorizzazioni sostituite dalla Autorizzazione Integrata Ambientale secondo le modalità e gli effetti previsti dalle relative norme settoriali;

Visto l'art. **29-nonies** del **D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 s.m.i.**, recante disposizioni relative alla modifica degli impianti IPPC;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. **65** del **21.04.2011**, inerente Autorizzazione Integrata Ambientale relativa all'esercizio dell'attività individuata al codice **IPPC 5.4 (discarica)** dell'allegato VIII alla Parte seconda del D.Lgs. 152/06 s.m.i., espletata in un preesistente insediamento ubicato in territorio comunale di **Serdiana** di titolarità della **Soc. Ecoserdiana SpA**;

Verificata l'istanza presentata dalla Società individuata in premessa, finalizzata alla variazione dell'attività esistente mediante la realizzazione di due distinti interventi consistenti in: **a)** Realizzazione area Caratterizzazione pre-conferimento; **b)** Ridimensionamento idraulico sistema regimazione acque meteoriche modulo esaurito n. 1

Si ritiene che,

l'intervento modificativo richiesto debba essere qualificato quale **variazione non sostanziale** delle modalità gestionali dell'attività individuata al codice **IPPC 5.4 (discarica)** dell'allegato VIII alla Parte seconda del D.Lgs. 152/06 s.m.i., espletata in un preesistente insediamento ubicato in territorio comunale di **Serdiana** di titolarità della **Soc. Ecoserdiana SpA** e, pertanto, si propone l'adozione di apposita **NOTIZIA/NULLA -OSTA** redatta ai sensi del citato art. **29-nonies** del **D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 s.m.i.** L'esercizio dell'attività dovrà comunque essere subordinato alle prescrizioni tecnico-gestionali già determinate con provvedimento Det. Dir. **65** del **21.04.2011**, nonché conformato alle seguenti ulteriori indicazioni aventi carattere prescrittivo:

- l'utilizzo dell'**Area di Caratterizzazione** deve essere limitato unicamente ai casi in cui non risulti possibile l'immediato accertamento della caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti oggetto di conferimento;
- il deposito dei rifiuti nell'**Area di Caratterizzazione** deve essere effettuato unicamente mediante l'utilizzo di appositi contenitori, idonei a garantire la protezione dei rifiuti, in essi contenuti, dagli agenti atmosferici, nonché ad evitare fenomeni di dispersione eolica dei medesimi; **E' vietato lo scarico a terra dei rifiuti.**
- L'**Area di Caratterizzazione** deve essere dotata di idonei **presidi ambientali** (*pavimentazione in cls, impermeabilizzazione mediante diaframma HDPE, cordolatura perimetrale di contenimento, sistema regimazione acque meteoriche, etc.*), nonché di apposita cartellonistica indicativa, idonea per dimensione e collocazione;
- il **termine temporale massimo di permanenza** dei rifiuti nell'**Area di Caratterizzazione** è determinato in 72 h. lavorative, escludendo dal computo i giorni interdetti alla circolazione; decorso tale termine i rifiuti dovranno essere avviati alle operazioni di **smaltimento (D1) da effettuarsi nel medesimo complesso IPPC**, ovvero dovranno essere oggetto di apposita **procedura di respingimento** secondo disciplina normativa vigente ed applicabile.

Cagliari li, 13 Maggio 2015



Visto il Resp. del Procedimento
(Ing. M. A. Badas)