


IMPIANTO DI POTABILIZZAZIONE BADESI

(Q max= 40.00 l/s)

(ACQ. 3/A)

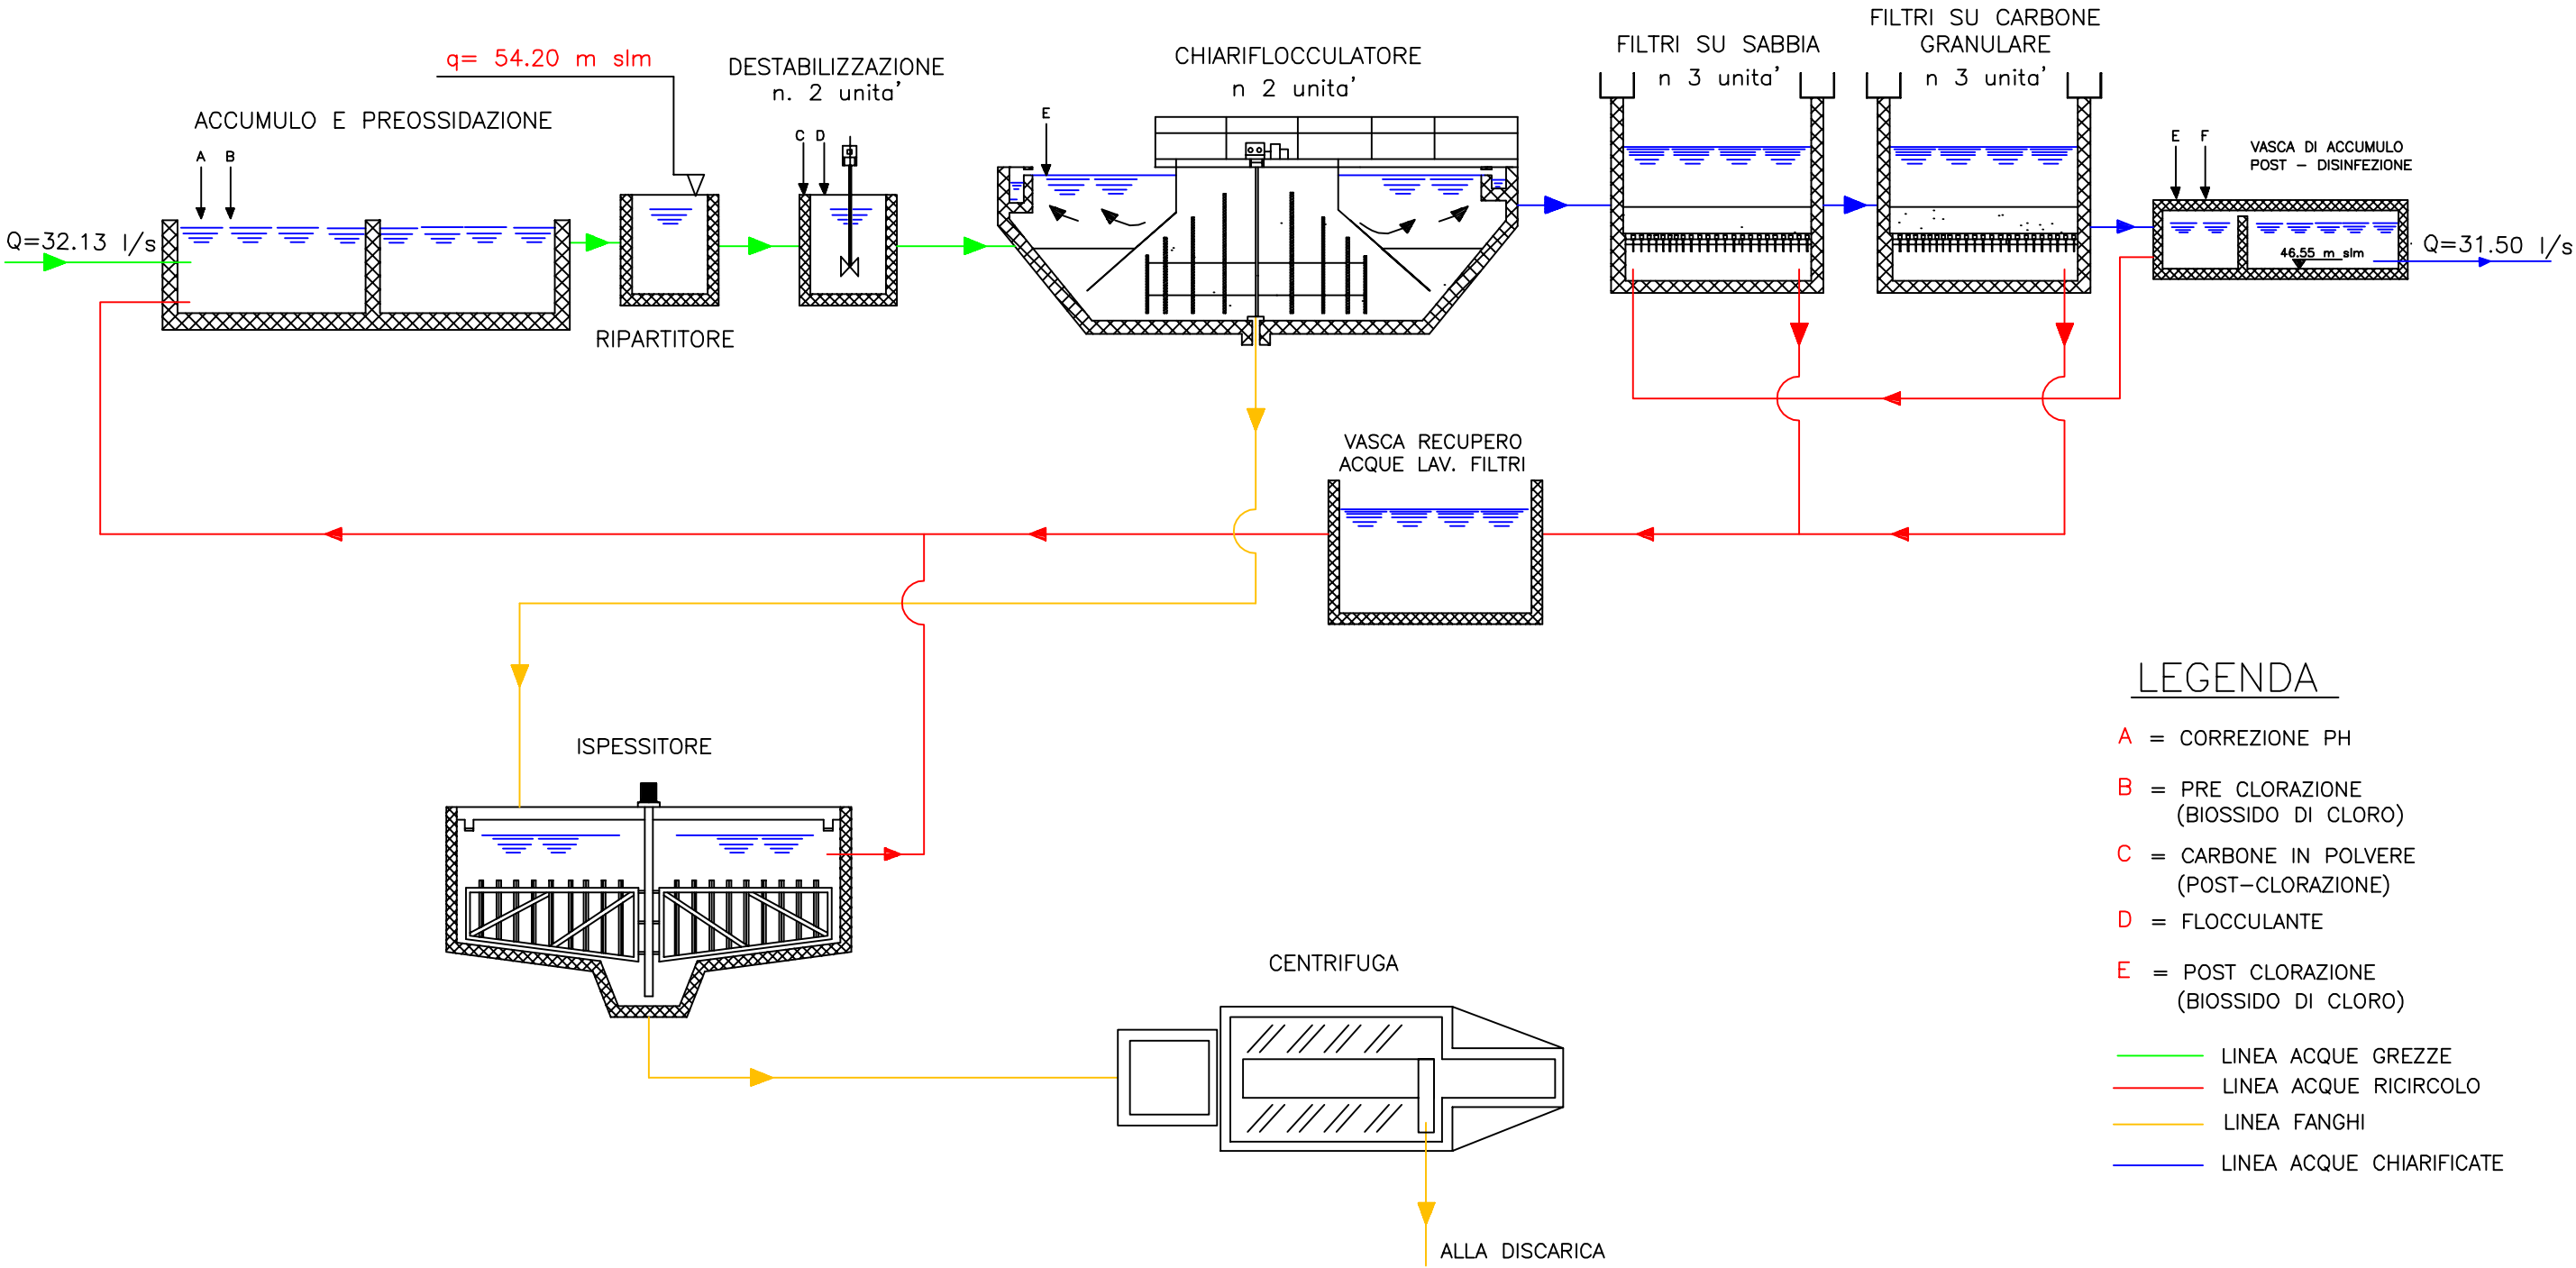

IMPIANTO DI POTABILIZZAZIONE BADESI

(Q max= 40.00 l/s)

(ACQ. 3/A)

